




e-3X

[研究成果報告]

本体内部で生成した除菌液における 効果維持時間の拡大

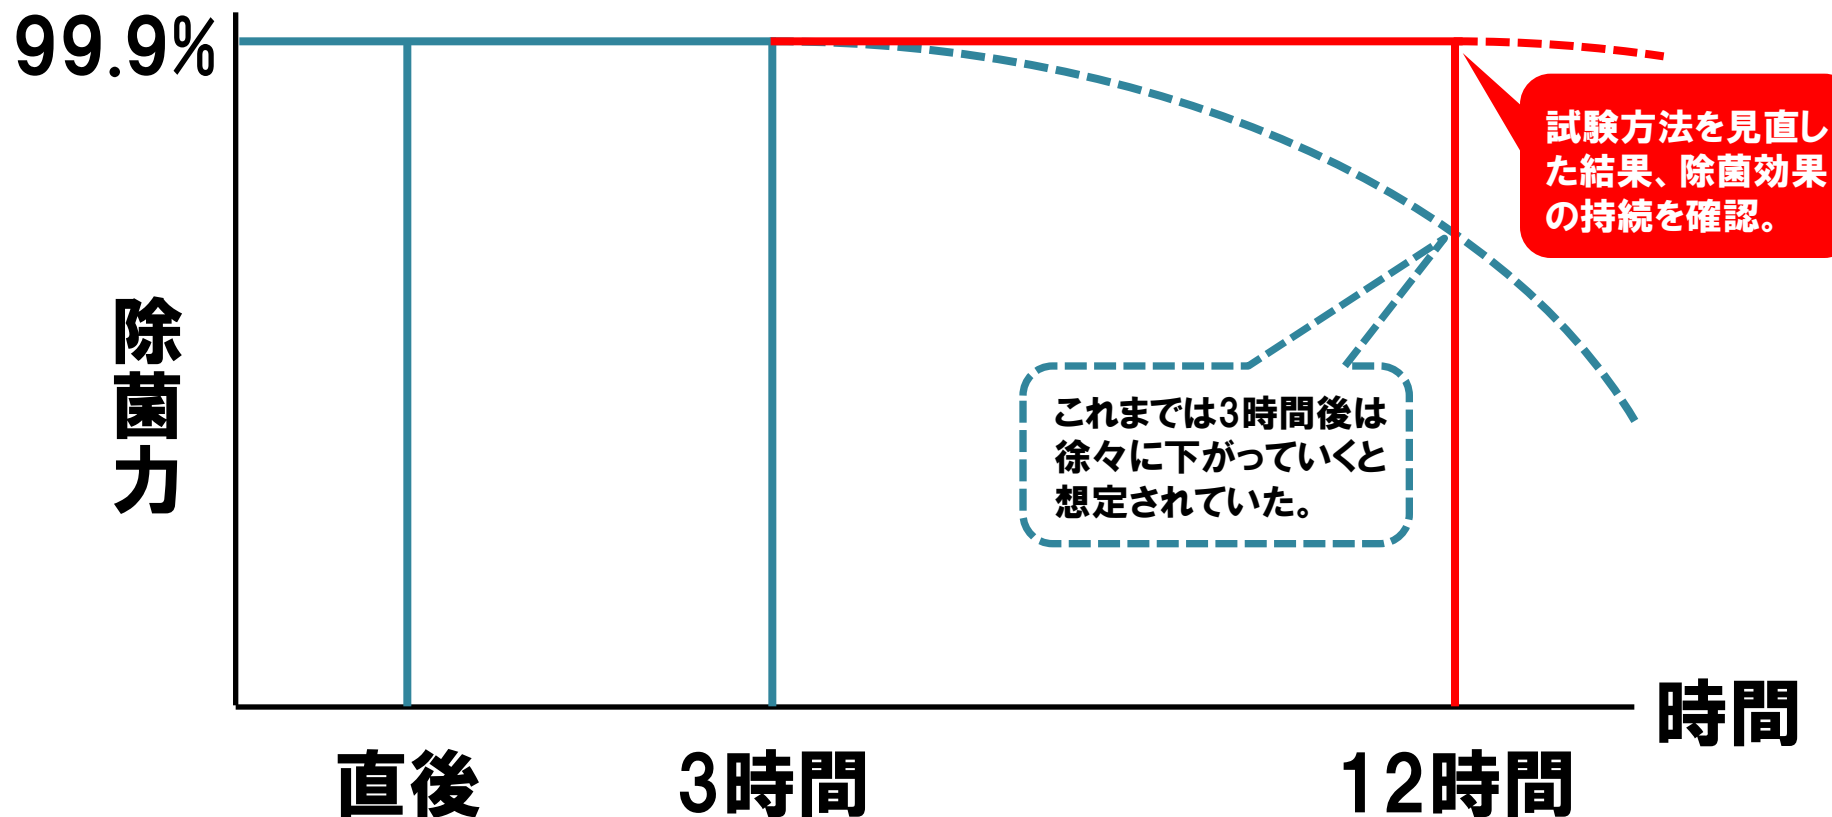

日本における機能水の権威と JIS規格を定めた専門家



Functional Water Foundation

一般財団法人 機能水研究振興財団

堀田 国元先生

**日本機能水学会事務局長
機能水研究振興財団理事長**

ご紹介


**経済産業省と日本規格協会と
共に機能水の除菌試験方法を
定めた専門家**

**土崎尚史先生
日本微生物クリニック
日本機能水学会評議員
国立感染症研究所協力研究員**

JIS規格にある性能評価試験方法にて実施。

日本産業規格(JIS=Japanese Industrial Standardsの略)。

日本の産業製品に関する規格や測定法などが定められた**日本の国家規格**。

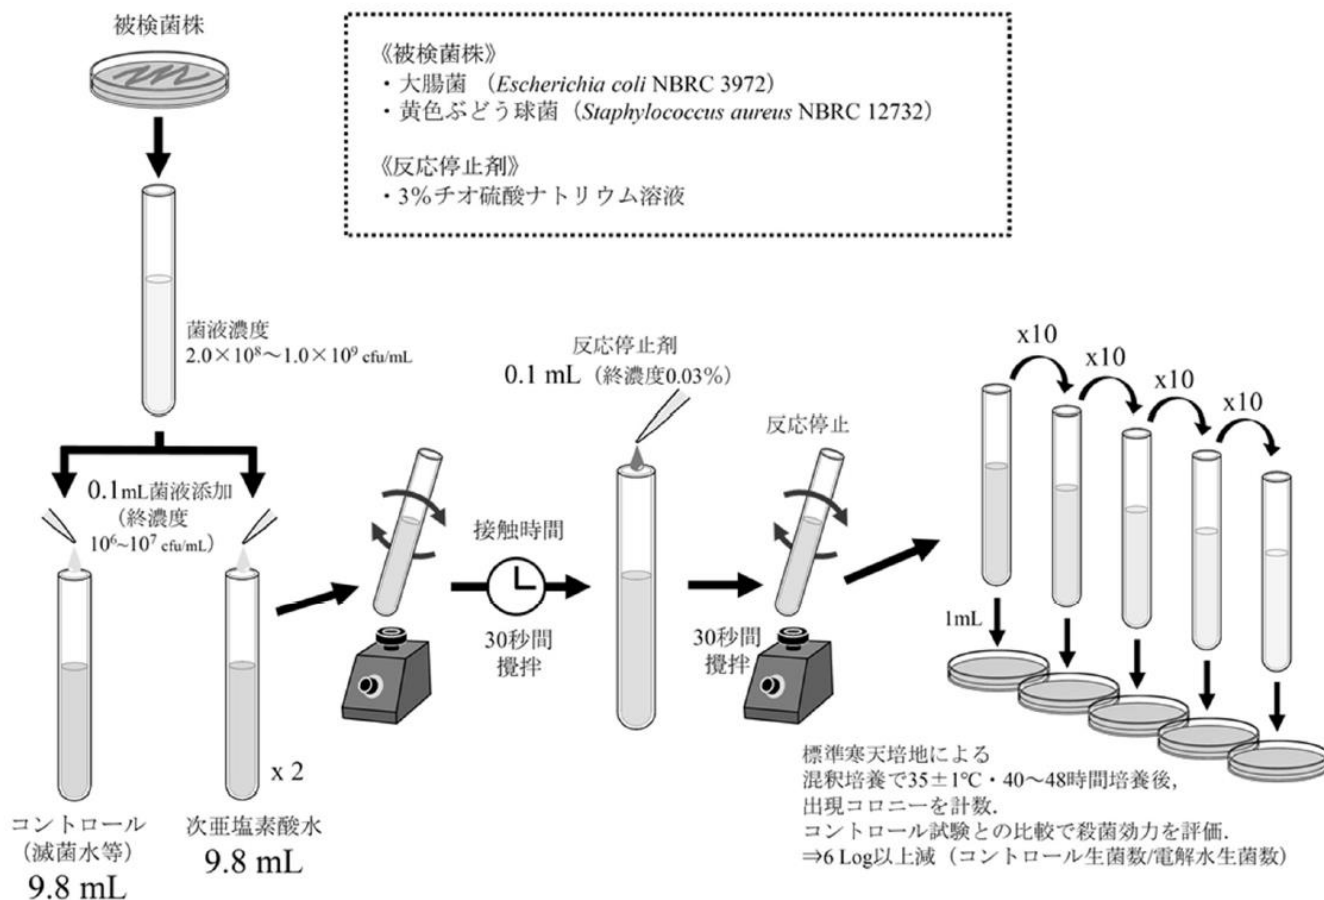

生成後**12時間**経過した除菌液でも
性能評価は同じ**99%以上**。

